
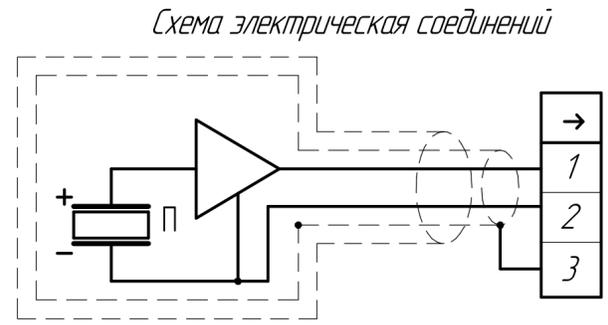
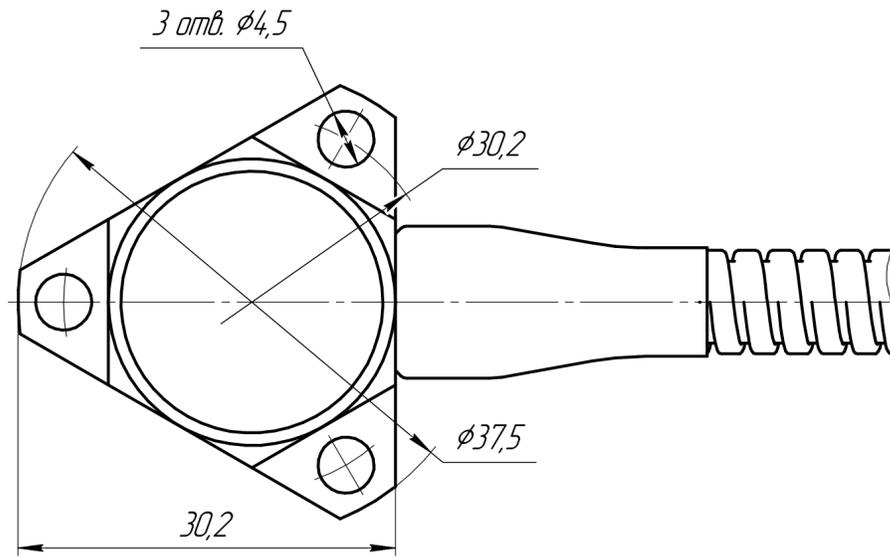




Рис. 1

Обозначение	Наименование	Маркировка взрывозащиты и температурный диапазон	Рис.
ГТБВ.4.3364.2.015	2А203НА-10	0Ex ia IIC Т6..Т5 Ga -40...+80°C	2
ГТБВ.4.3364.2.015-01	2А203НА-20		2
ГТБВ.4.3364.2.015-02	2А203НА-40		2
ГТБВ.4.3364.2.015-03	2А203НА-80		2
ГТБВ.4.3364.2.015-04	2А203НА-160		2
ГТБВ.4.3364.2.015-05	2А203НМ-200		2
ГТБВ.4.3364.2.015-06	2А203НМ-10		1
ГТБВ.4.3364.2.015-07	2А203НМ-20		1
ГТБВ.4.3364.2.015-08	2А203НМ-40		1
ГТБВ.4.3364.2.015-09	2А203НМ-80		1
ГТБВ.4.3364.2.015-10	2А203НМ-160		1
ГТБВ.4.3364.2.015-11	2А203НМ-200		1
ГТБВ.4.3364.2.015-12	2А203НА-10	1Ex d IIC Т6..Т5 -40...+85°C	2
ГТБВ.4.3364.2.015-13	2А203НА-20		2
ГТБВ.4.3364.2.015-14	2А203НА-40		2
ГТБВ.4.3364.2.015-15	2А203НА-80		2
ГТБВ.4.3364.2.015-16	2А203НА-160		2
ГТБВ.4.3364.2.015-17	2А203НА-200		2
ГТБВ.4.3364.2.015-18	2А203НМ-10		1
ГТБВ.4.3364.2.015-19	2А203НМ-20		1
ГТБВ.4.3364.2.015-20	2А203НМ-40		1
ГТБВ.4.3364.2.015-21	2А203НМ-80		1
ГТБВ.4.3364.2.015-22	2А203НМ-160		1
ГТБВ.4.3364.2.015-23	2А203НМ-200		1
ГТБВ.4.3364.2.015-24	2А203НА-10(Т)	0Ex ia IIC Т6..Т4 Ga -40...+120°C	2
ГТБВ.4.3364.2.015-25	2А203НА-20(Т)		2
ГТБВ.4.3364.2.015-26	2А203НА-40(Т)		2
ГТБВ.4.3364.2.015-27	2А203НА-80(Т)		2
ГТБВ.4.3364.2.015-28	2А203НА-160(Т)		2
ГТБВ.4.3364.2.015-29	2А203НА-200(Т)		2
ГТБВ.4.3364.2.015-30	2А203НМ-10(Т)		1
ГТБВ.4.3364.2.015-31	2А203НМ-20(Т)		1
ГТБВ.4.3364.2.015-32	2А203НМ-40(Т)		1
ГТБВ.4.3364.2.015-33	2А203НМ-80(Т)		1
ГТБВ.4.3364.2.015-34	2А203НМ-160(Т)		1
ГТБВ.4.3364.2.015-35	2А203НМ-200(Т)		1

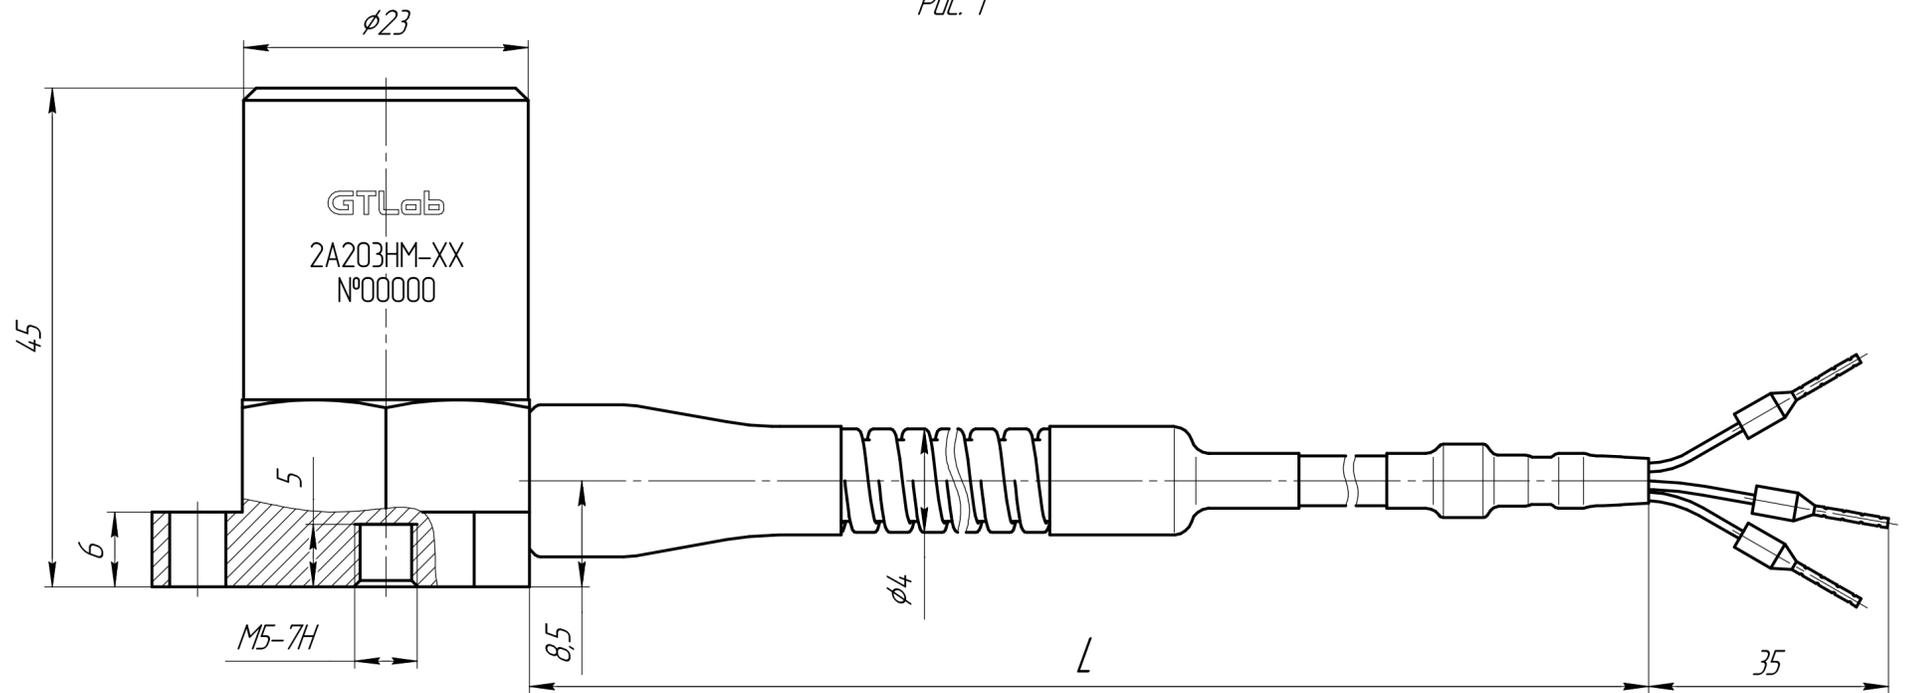

- 1 Размеры для справок.
- 2 Длина L – по требованию заказчика
- 3 Подключение датчика – согласно схеме электрической соединений.
- 4 Датчик крепить винтами и шайбами из комплекта монтажных частей с моментом затяжки 1,5...1,7 Нм, либо шпилькой М5 с моментом затяжки 2,5...2,7 Нм.
- 5 Поверхность крепления датчика должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 с шероховатостью не хуже $\sqrt{Ra} 2,5$.

ГТБВ.4.3364.2.015 ГЧ				Лист	Масса	Масштаб
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Датчик виброскорости		2,5:1
Разраб.	Ситников		09.01.2023	2А203ХХ-ХХ		
Проб.	Новоселов			Лист 1	Листов 2	
Т.контр.				GTLab		
Н.контр.				Копировал		
Утв.	Курпичев			Формат А2		

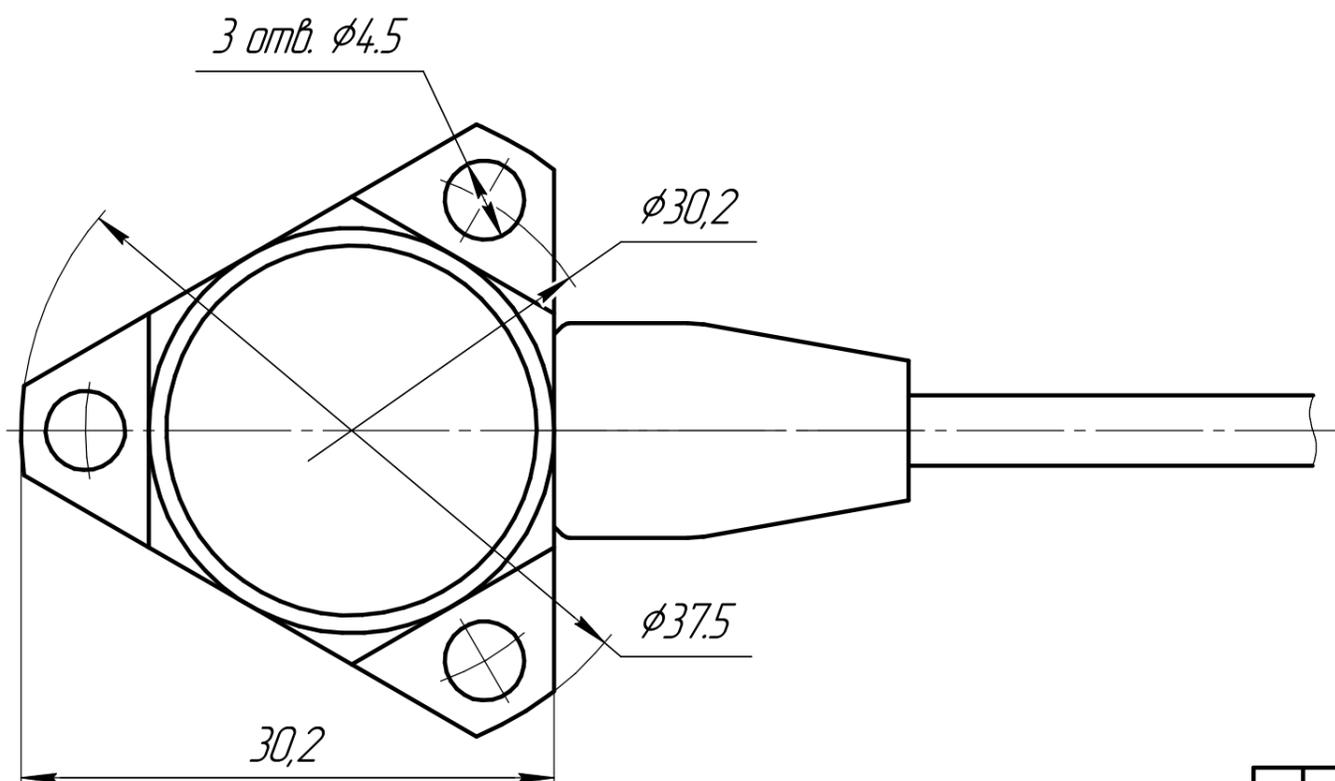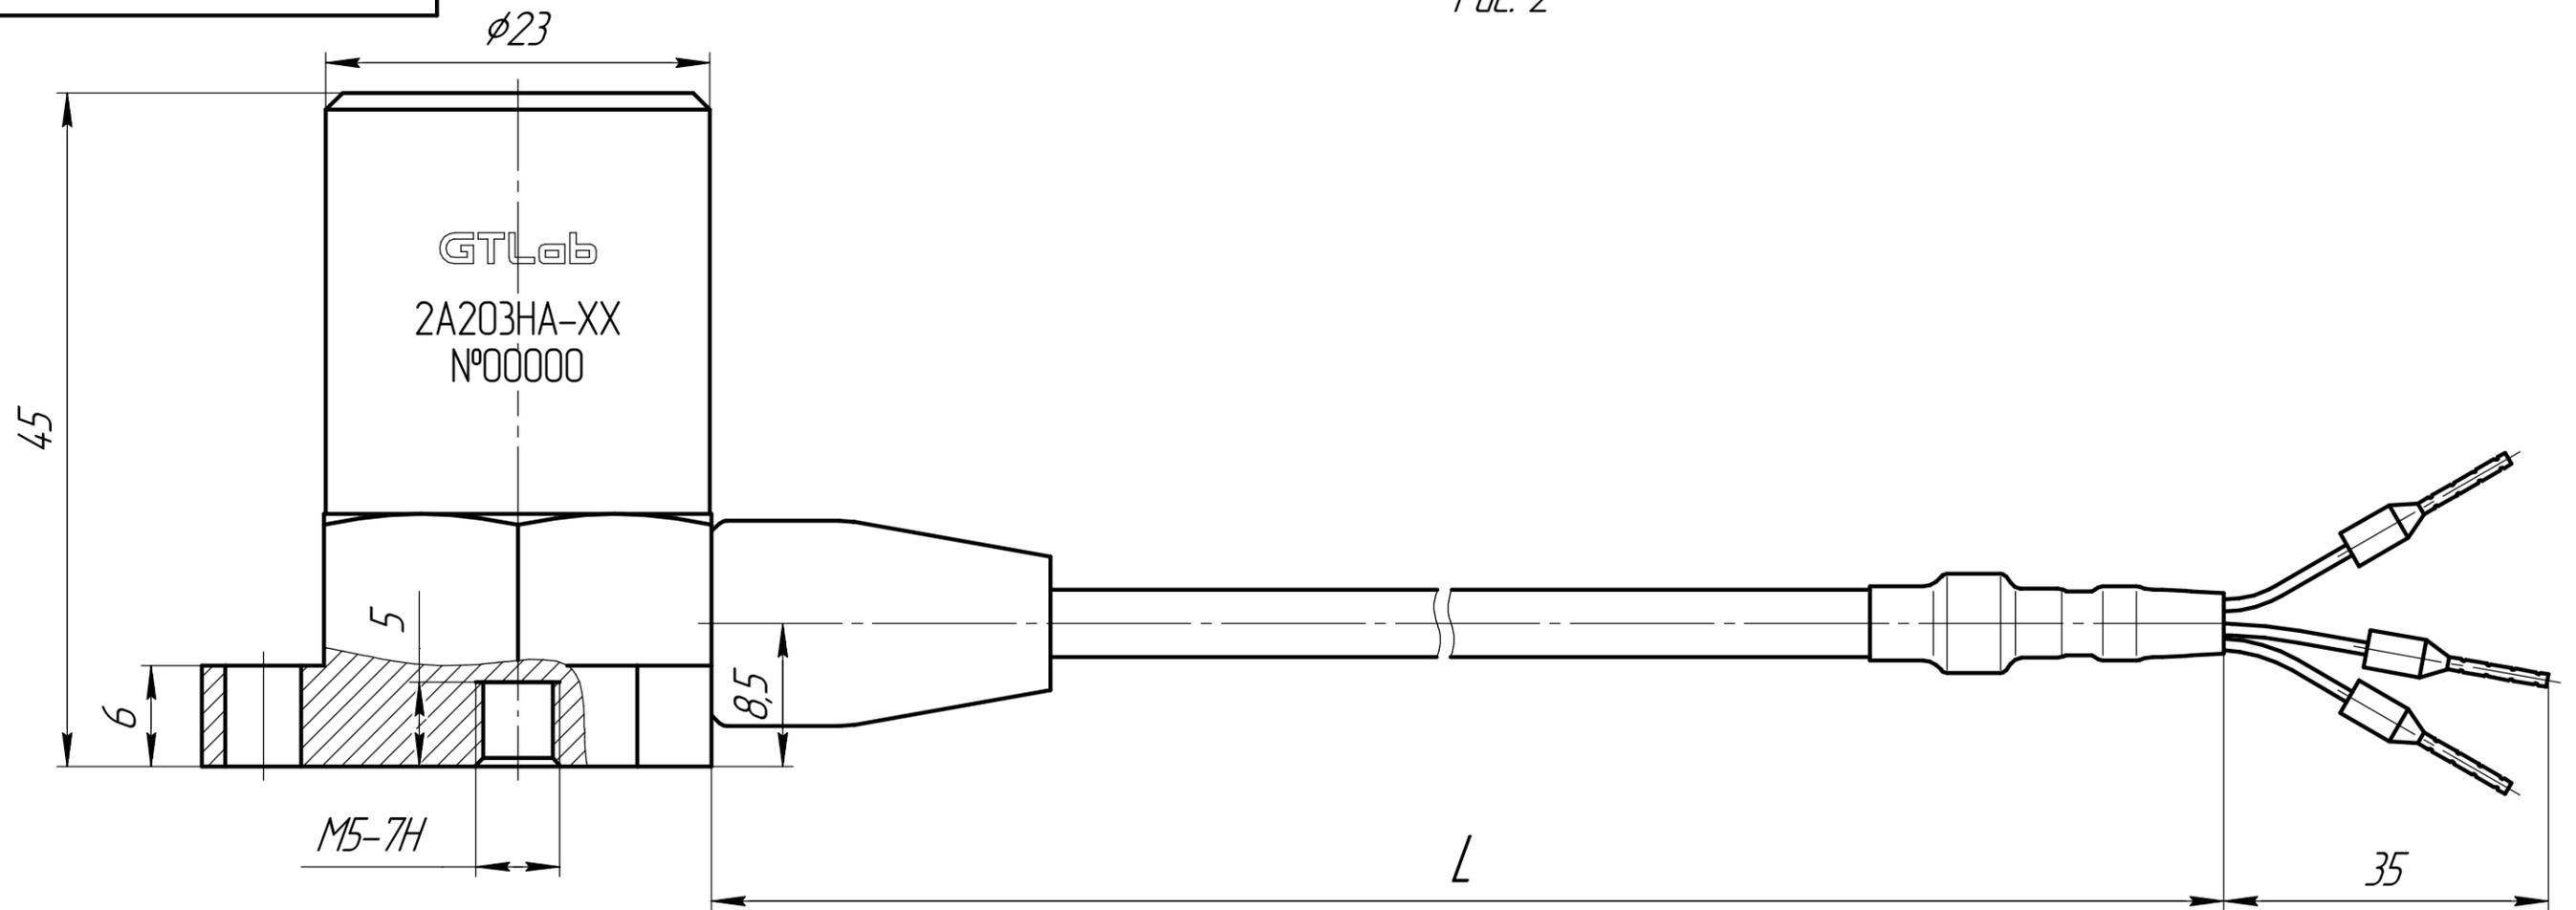

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------