

ГТБВ.402159.075ГЧ




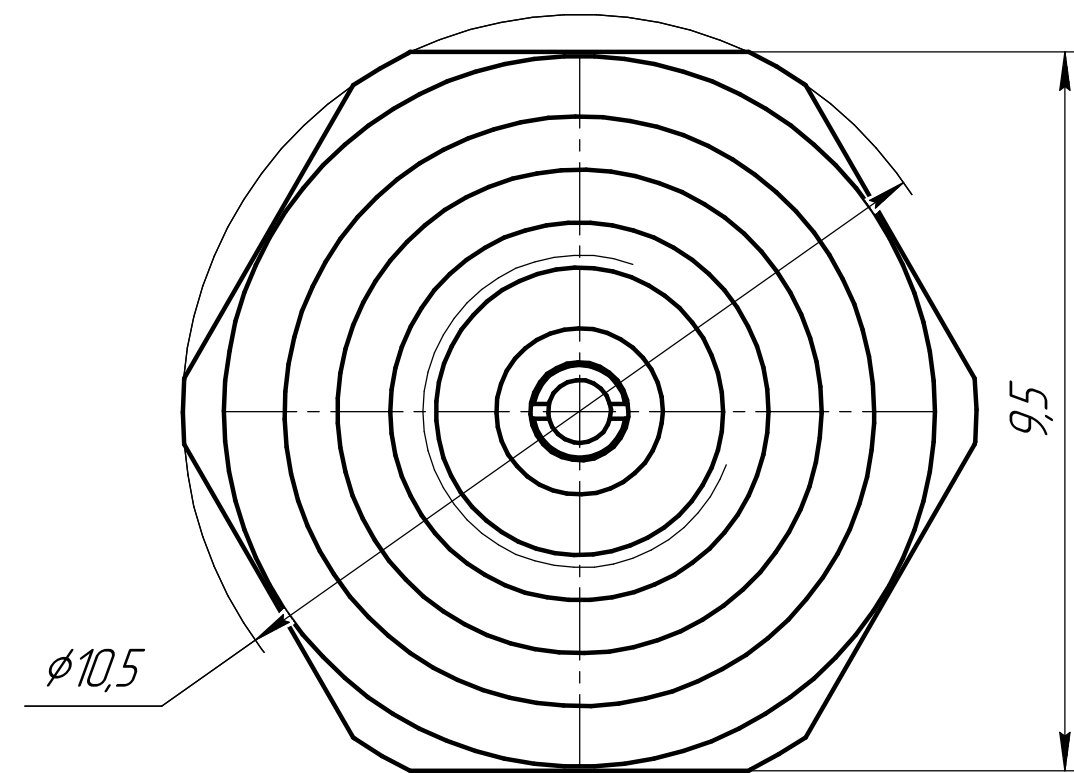


Схема электрическая
1V110HB-XX

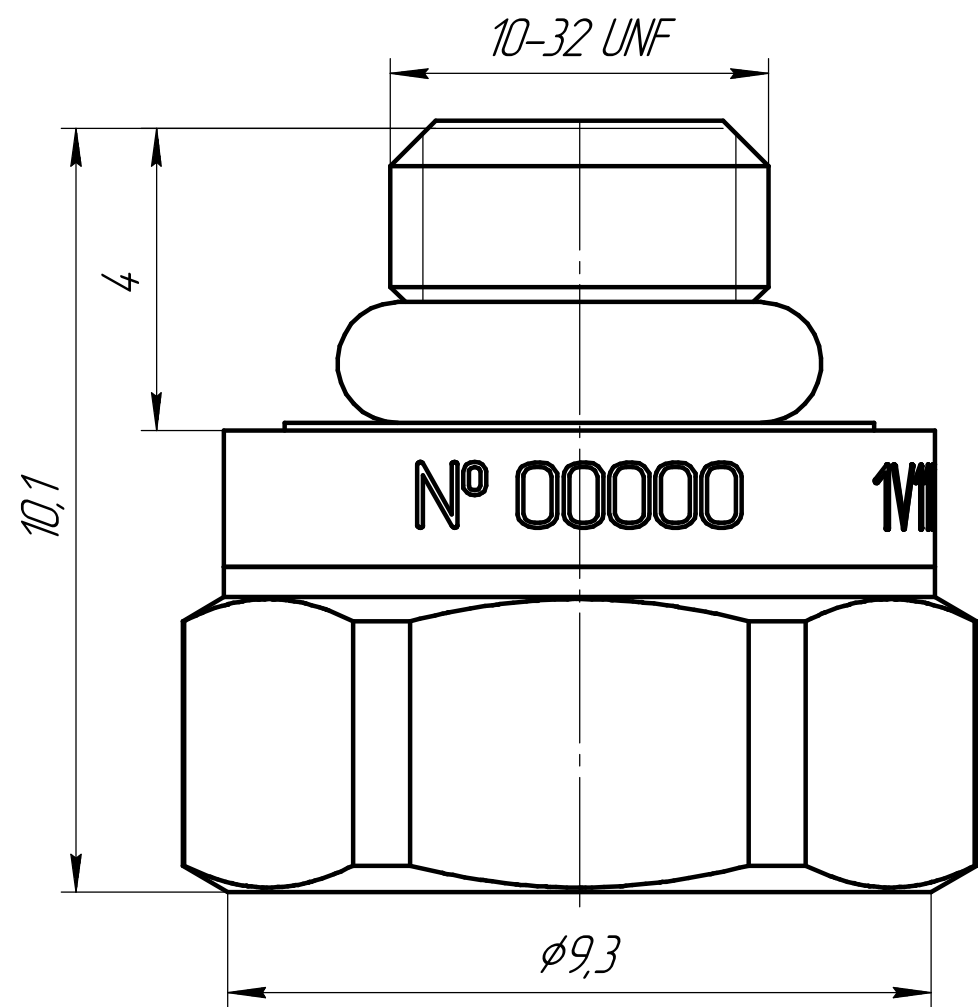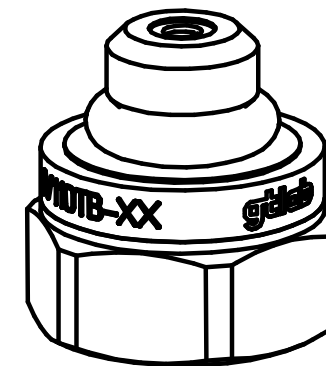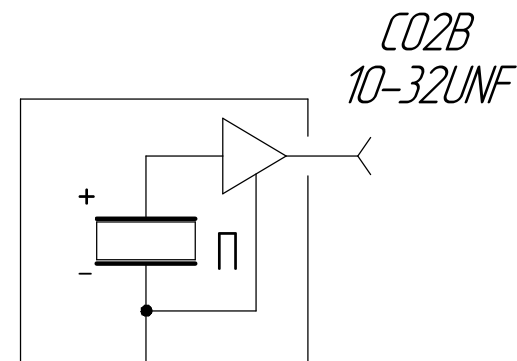

Обозначение	Наименование
ГТБВ.402159.075	1V110TB-1
ГТБВ.402159.075-01	1V110TB-2
ГТБВ.402159.075-02	1V110TB-5
ГТБВ.402159.075-03	1V110TB-10
ГТБВ.402159.075-04	1V110TB-30
ГТБВ.402159.075-05	1V110TB-50
ГТБВ.402159.075-06	1V110TB-100

1 Акселерометр крепить на воск, контрить клеем;
2 Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05, с шероховатостью $\sqrt{Ra}2.5$.

ГТБВ.402159.075ГЧ					Акселерометр 1V110TB-XX Габаритный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Забрадин			30.09.24		2,0 г	10:1
Проб.	Новоселов				Лист	Листов	1
Т.контр.					gtlab		
Н.контр.	Ситников				Формат А3		
Утв.	Курпичев				Копировал		